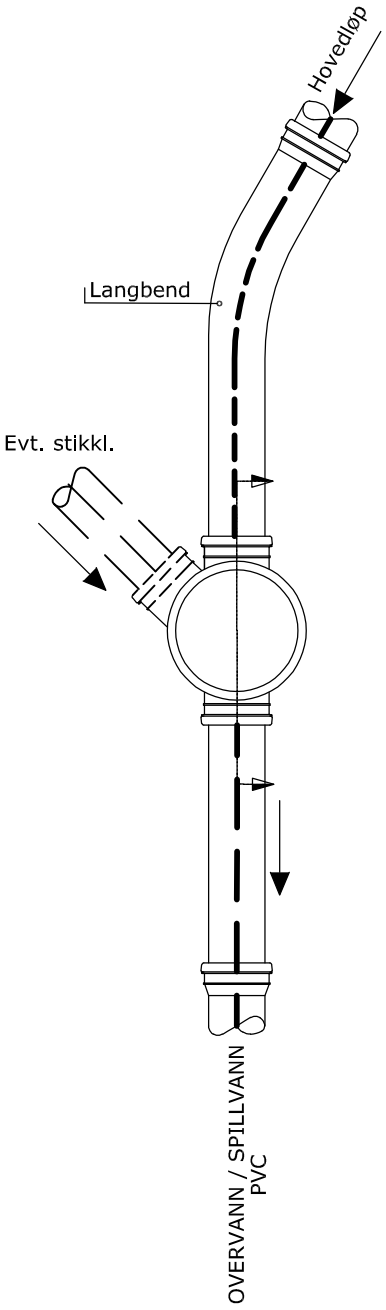

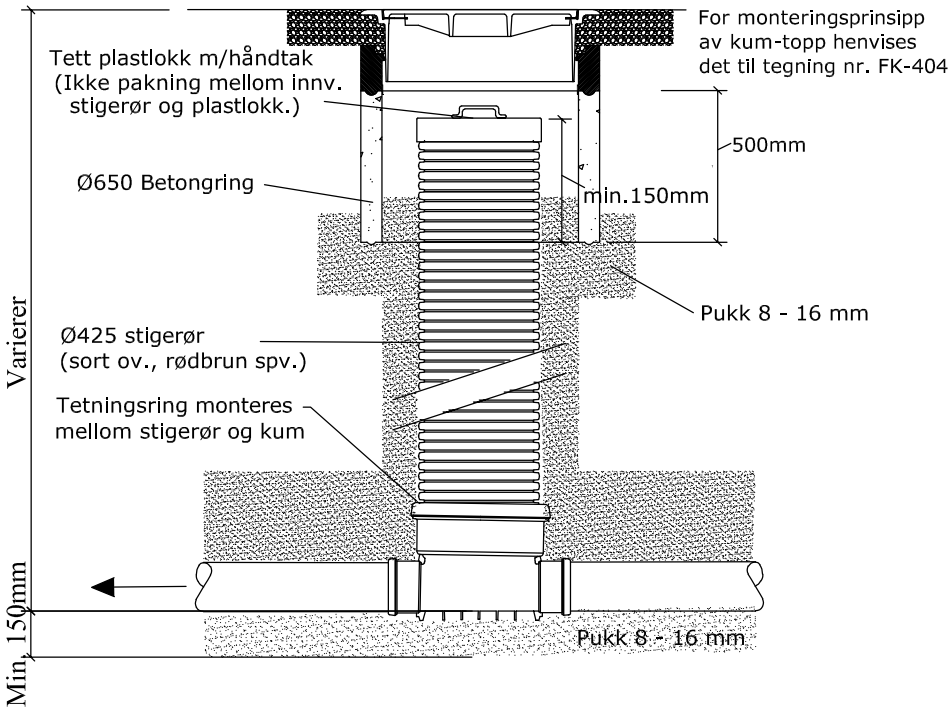

ANMERKNINGER MINIKUM:
Det kan nyttes PP/PE bunnseksjon av type WAVIN el. tilsv.
Kumramme: Se tegn. nr. FK-404
Kumlokk: Se tegn. nr. FK-404

Ledningsdimensjoner og retningsforandringer varierer
Gjenfylling med pukk 8-16 mm rundt kummen

Tilknytning av stikkledning på sideløp i kum kan tillates på nyanlegg
etter avtale med kommunens VA ansvarlig.

FÆRDER KOMMUNE	Tegn.dato: 12.1.2012
	Rev .dato: 05.07.2021
	Sign.: VI - VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:25 (A4)
AVLØPSKUM PREFABRIKKERT MINIKUM	Tegn.nr FK-601