



SANDEFJORD KOMMUNE
KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING

VA-NORM STIKKLEDNINGER VANN

Vedlegg B9

M=1:25

Ansvar
ANEZ

Dato
01.09.2018

Rev.

Side
1 av 1


Tilknytningspunktet

Tilknytningspunktet er som regel det svakeste leddet på stikkledningen. Setninger i stikkledningsgrøften medfører strekkpåkjenninger på stikkledningen fordi hovedledningen ligger fast. Gjenfyllingsmaterialene og utførelsen skal gi minst mulig setninger.

Alle stikkledninger skal i tilknytningspunktet utføres med en ISIFLO, type 229 dreibar dobbelalbu el. tilsv.


Alle nedgravde gjengeforbindelser skal utføres med hamp og gjengepasta (ikke gjengetape).
Stikkledninger av plast legges med "slakk" i buktninger i grøften.

Utenfor kum skal rørdeler med avstikker ha muffe, og må forankres med betongkloss eller med strekkfaste muffeløsninger. Eventuelle integrerte flenseskjøter skal omstøpes med betong eller korrosjonssikres på annen måte.



Generelt snitt

VL > Ø 100 mm

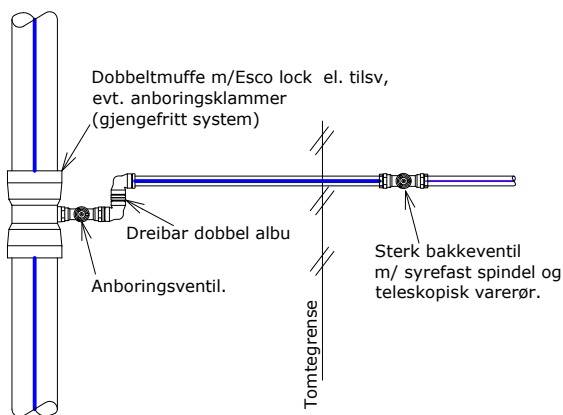

VL < Ø 100 mm

