


# SENTRAL DRIFTSKONTROLL - KOMBITAVLE PRINSIPP FOR AVLØSPUMPESTASJON

BREDDE = 1,20 M

PLS, Betjeningspanel,  
Radio, Batterier med  
lader og sikring  
leveres av  
automatikkleverandør

H = 0,20 M

HØYDE = 1,20 M

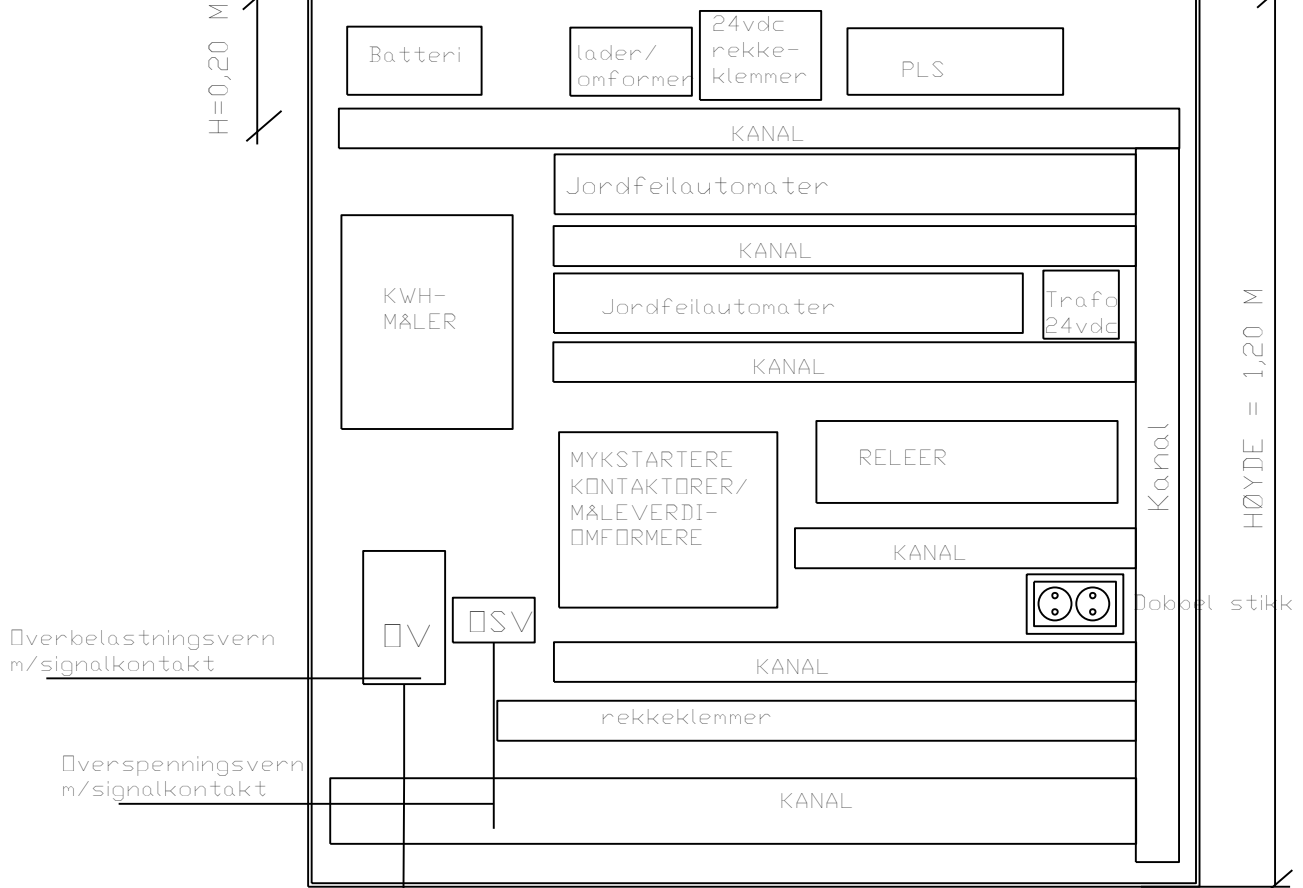

Øverbelastningsvern  
m/ signalkontakt

Øverspenningsvern  
m/ signalkontakt

Kabel fra inntaksskap

Inn-/utgående kabler  
sterkstrøm:  
1 stk flens med 35xØ 5-26mm  
medtas av tavleleverandøren.

Inn-/utgående kabler  
svakstrøm.  
1 stk flens med 35xØ 5-26mm  
medtas av tavleleverandøren.

HARSTAD KOMMUNE  
DRIFTS- OG UTTBYGGINGSTJENESTEN

TAVLEARRENGEMENT

EL-/STYRINGSTAVLE  
AVLØSPUMPESTASJONER

14.04.05, H. Wang  
14.02.07, H. Wang  
08.10.14, H. Wang

AL 2