
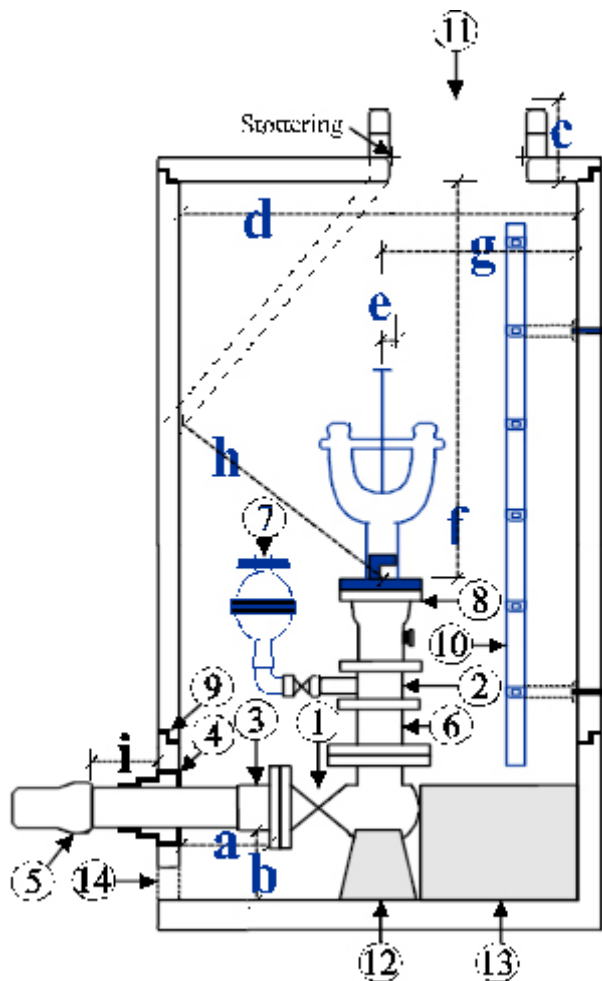


BÆRUM KOMMUNE  VANN OG AVLØP	VA-NORM – Vedlegg 5-10 Avstandskrav i kummer	Utarb. av: maav	Rev. nr.
		Godkjent:	Dato: 17.01.2019

Avstandskrav i kummer



1. Stengeventil
2. Mellomring med stuss og ventil
3. Spareflens (alternativt: flensemuffe)
5. Muffe
6. Ventil-T / Ventilkryss med overgang til brannventil
7. Evt. lufteventil
8. Brannventil
9. Kumringskjøt m/pakning
10. Evt stige
11. Kumlokk m/ramme
12. Understøtting/forankring
13. Forankring
14. Drenering

Dimensjonerende mål:

- $a_{\min} = 150 \text{ mm}$
- $b_{\min} = 150 \text{ mm}$
- $c_{\min} = 500 \text{ mm}$
- $d_{\min} = 1200 \text{ mm}$
- $g_{\min} = 500 \text{ mm}$
- $i_{\max} = 500 \text{ mm}$

Dersom det er topplate:

e	f_{\min}
0 mm	850 mm
100 mm	1000 mm
200 mm	1050 mm
$\geq 400 \text{ mm}$	1100 mm

Dersom det er kjeGLE:

\emptyset	h_{\min}
1200 mm	600 mm
1400 mm	700 mm
1600 mm	800 mm

Skisse er hentet fra VA/Miljø-blad nr 7 1998 – Kum med prefabrikkert bunn