

Lier kommune

FORHOLD TIL KABLER

Vedlegg 2-10

Tegn.dato: Mai 1999

Rev.dato: Jan 2005

Signalkabler.

For overvåking og styring av stasjoner ute på VA-ledningsnettet legger kommunen med kabeltrekkerør / kabler i aktuelle traséer. Disse legges normalt på samme ledningsfundament som VA-ledninger. Kommunen må alltid kontaktes for avklaring av type signalkabel.

Kabeletater.

Lavspentkabel:


Horisontalavstand til VA-ledning skal være min. 2,0 meter.

Høyspentkabel:

Avstander vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kabel-trekkerør:

Etater	Farge
Teknisk etat	Blå
E-verk	Rød
Televerk	Gul
Vegvesen	Sort
Kabel-TV	Grønn




Lier kommune

FORHOLD TIL KABLER

Vedlegg 18

Tegn.dato: Mai 1999

Rev.dato: Jan 2005

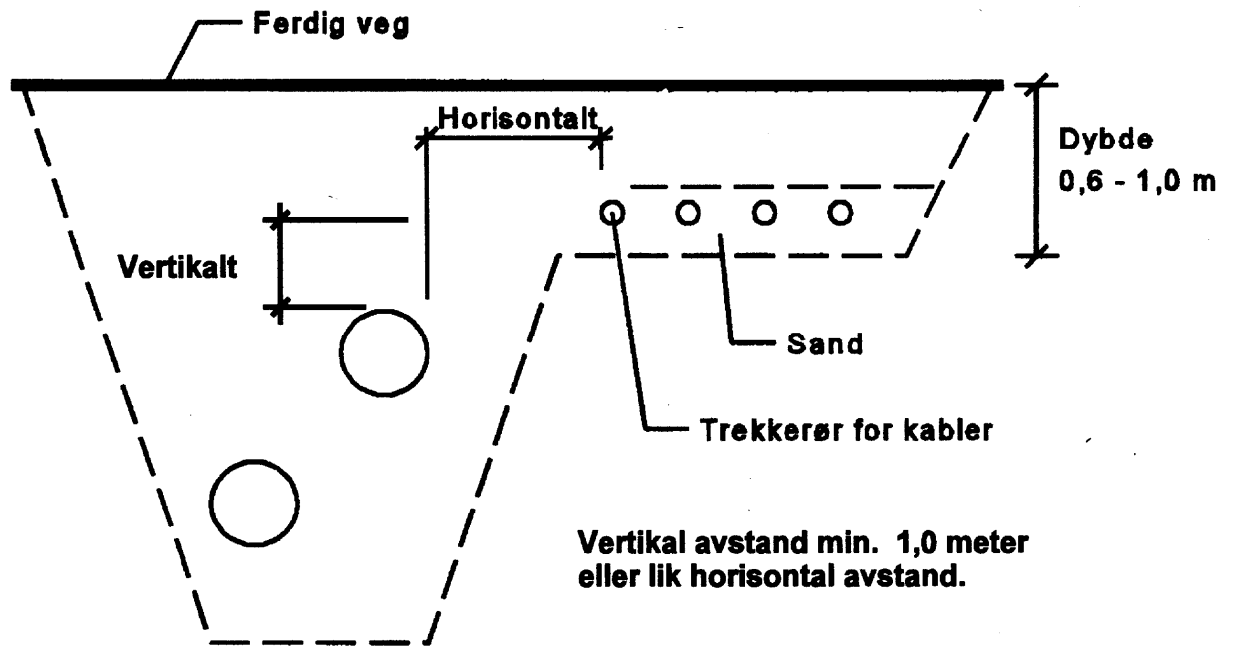

- Det må ikke installeres kabler (alle typer) i spillvanns- overvanns og fellesledninger.
- Det kan tillates i store kulverter under forutsetning av at kablene legges i varerør som klamres til toppen av kulverten. (Godkjennes i hvert enkelt tilfelle av fagansvarlig avløp i Lier kommune)